


Position: 1

Nachweis von Holzanschlüssen nach DIN 1052 (2008)

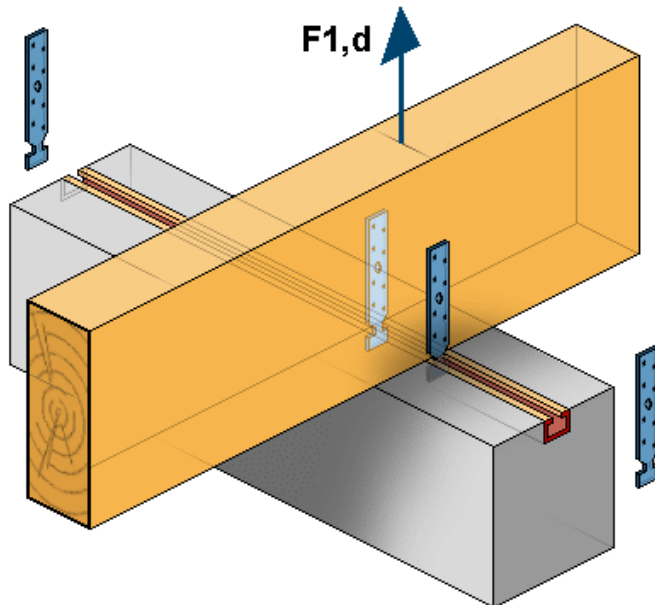

Anschluss mit Profilankern

Anschlusskraft: $F_{1,d} = 9,00 \text{ kN}$

$k_{mod} = 0,800 [-]$

SIMPSON/Strong-Tie© - Profilanker Typ 2815-158

Anzahl HE-Anker am Anschluss = 2

Befestigung mit 6 Stck. CNA-Kammnägeln 4,0x40

$F_{1,d} = 9,00 \leq R_{1,d} = 9,69 \text{ kN}$