


Position: 10 Attika Parkdeck

Expositionsklassen nach EC2-1-1 (NA Deutschland)

Hier sind 3 Zeilen Vorbemerkung denkbar.

Betondeckung der Bewehrung

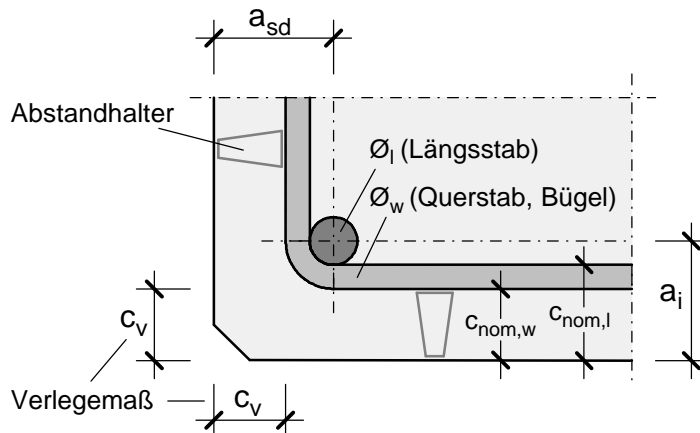

Verlegemaß $c_v \geq c_{nom,w}$
 $c_{nom,l} - \varnothing_w$ (Querstab, Bügel)

Einflüsse:

Bewehrungskorrosion: XC2 XS1

Betonkorrosion: XF2

Feuchtigkeitsklasse: WF

Bewehrung:

Längsbewehrung:

Max. vorhanden : $\varnothing 20$

Mindestmaß $c_{min,l}$: 40 mm

Nennmaß $c_{nom,l}$: 55 mm

Querbewehrung / Bügel:

Max. vorhanden : $\varnothing 8$

Mindestmaß $c_{min,w}$: 40 mm

Nennmaß $c_{nom,w}$: 55 mm

Maßgebendes Verlegemaß $c_v \geq 55$ mm --> gewählt: 60 mm

Beton:

Erforderliche Betongüte: C35/45 --> gewählt: C35/45