MM167 Statik Software


Stahlträger-zweiachsig 1.1 - DIN 18800

Ingenieurbüro für Musterbauten

Dipl.-Ing. Moritz Mustermann; Musterstraße 13; 35716 Musterstadt

Position: 01

Stahlträger nach DIN 18800

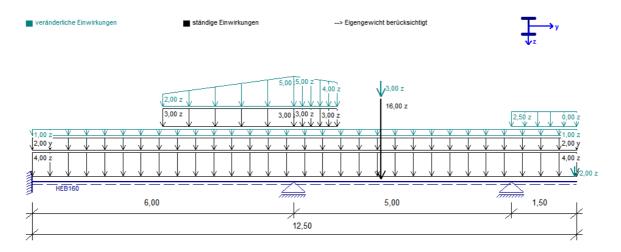

Systemwerte:

linkes Trägerende fest eingespannt

rechtes Trägerende: Kragarm, I = 1,500 m

Feld	Feldlänge [m]
1	6,000
2	5,000

Belastung: (EWA = Einwirkungsart) y = horizontal, z = vertikal

Einwirkungsart 1 = Nutzlasten

Einwirkungsart 2 = Schneelasten

Einwirkungsart 3 = Windlasten

Einwirkungsart 4 = sonstige veränderliche Einwirkungen

gz über Gesamtlänge = 4,000 kN/m aus ständ. Last

gz über Gesamtlänge = 1,000 kN/m aus EW Wind

gy über Gesamtlänge = 2,000 kN/m aus ständ. Last

Eigengewicht der Konstruktion wird mit 78,5 kN/m³ berücksichtigt

Schnee- u. Windlasten werden nicht feldweise angesetzt, sondern als Vollast!

Lastarten:

1 = Einzellast z - Richtung2 = Gleichlast z - Richtung3 = Einzelmoment um y - Achse4 = Trapezlast z - Richtung5 = Teiltrapezlast z - Richtung6 = Einzellast y - Richtung7 = Gleichlast y - Richtung8 = Einzelmoment um z - Achse9 = Trapezlast y - Richtung10 = Teiltrapezlast y - Richtung

Nr.	Art	Feld	G links	Q links	G rechts	Q rechts	Abstand [m]	Lastlänge [m]	EWA	Faktor	Bemerkung
1	5	1	3,000	2,000	3,000	5,000	3,000	3,000	2	1,000	
2	5	2	3,000	5,000	3,000	4,000	0,000	1,000	2	1,000	
3	1	2	16,000	3,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2	1,000	

Projekt : Neubau eines Musterhauses in 35710 Musterbach

Position: 01

Stahlträger-zweiachsig 1.1 - DIN 18800



Ingenieurbüro für Musterbauten

Dipl.-Ing. Moritz Mustermann; Musterstraße 13; 35716 Musterstadt

Belastung: (Kragarmlasten)

Nr.	Art	Kragarm	G links	Q links	G rechts	Q rechts	Abstand [m]	Lastlänge [m]	EWA	Faktor	Bemerkung
1	1	rechts	0,000	2,000	0,000	0,000	1,450	0,000	1	1,000	
2	2	rechts	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1,000	

Feldschnittgrößen (mit Teilsicherheitsbeiwerten):

Feld	max.Myd [kNm]	min.Myd [kNm]	abs.max.Vzd [kN]	max.Mzd [kNm]	min.Mzd [kNm]	abs.max.Vyd [kN]
1	16,784	-43,613	44,951	4,210	-8,411	8,255
2	26,261	-43,613	49,912	3,326	-7,478	7,638

Lagerschnittgrößen (mit Teilsicherheitsbeiwerten):

Lager	min.Myd [kNm]	max.Myd [kNm]	min.Vzd-li. [kN]	max.Vzd-li. [kN]	min.Vzd-re. [kN]	max.Vzd-re. [kN]
1	-28,269	-18,719			18,702	25,831
2	-43,613	-30,028	-44,951	-28,734	34,490	49,912
3	-15,952	-6,722	-24,436	-18,870	8,962	18,750

Lager	min.Mzd [kNm]	max.Mzd [kNm]	min.Vyd-li. [kN]	max.Vyd-li. [kN]	min.Vyd-re. [kN]	max.Vyd-re. [kN]
1	-8,411	-8,411			8,255	8,255
2	-7,478	-7,478	-7,945	-7,945	7,638	7,638
3	-3,038	-3,038	-5,862	-5,862	4,050	4,050

<u>Auflagerkräfte (ohne Teilsicherheitsbeiwerte):</u>

Lager	max.Fz [kN]	min.Fz [kN]	Fz aus g [kN]	Fz aus q [kN]	Fz Vollast [kN]
1	19,13	13,85	13,85	5,28/0,00	19,13
2	70,27	47,03	48,85	21,42/-1,82	68,45
3	31,99	20,62	20,62	11,37/0,00	31,99

Lager	max.Fy [kN]	min.Fy [kN]	Fy aus g [kN]	Fy aus q* [kN]	Fy Vollast [kN]
1	6,12	6,12	6,12	0,00/0,00	6,12
2	11,54	11,54	11,54	0,00/0,00	11,54
3	7,34	7,34	7,34	0,00/0,00	7,34

Projekt : Neubau eines Musterhauses in 35710 Musterbach Position : 01

Stahlträger-zweiachsig 1.1 - DIN 18800

Software

Ingenieurbüro für Musterbauten

Dipl.-Ing. Moritz Mustermann; Musterstraße 13; 35716 Musterstadt

Bemessung:

Profil: HEB160

Profilart =	□ - Profil	Wyo =	311,50 cm ³	M,pl,z,Rd =	3708,30 kNcm
Material =	S235	Wyu =	311,50 cm ³	V,pl,z,Rd =	148,14 kN
E-Modul =	21000,00 kN/cm ²	Wzo =	111,15 cm ³	V,pl,y,Rd =	524,02 kN
fyk =	240,00 N/mm ²	Wzu =	111,15 cm ³	lw =	47943,17 cm^6
$\gamma M =$	1,10 [-]	A-Vz =	11,76 cm ²	It =	31,24 cm^4
ly =	2492,00 cm^4	A-Vy =	27,73 cm ²	izg =	4,31 cm
lz _	880 23 cm//	M pl v Rd –	7722 88 kNom		

Walzprofil

✓ Nachweis elastisch - elastisch (DIN 18800)

 $\ensuremath{\nabla}$ α^* pl wird nicht angesetzt

✓ σV,Rd wird wg. örtlicher Plastifizierung um 10% erhöht

Spannungsnachweise: (elastisch - elastisch)

Felder: [kN/cm²] *) nicht erforderlich σ ,Rd = 21,82 kN/cm² τ ,Rd = 12,60 kN/cm² σ V,Rd = 24,00 kN/cm²

Feld Nr.	Stelle	σο/ σu	σl / σr	τz/ τy	σ٧	ησ [-]	ητ [-]	ησ\ [-]	ηmax [-]
1	links	-9,08/9,08	-7,57/7,57	2,26/0,30	16,03	0,73	0,18	*)	0,73
	rechts	-14,00/14,00	-6,73/6,73	3,93/0,29	19,78	0,91	0,31	*)	0,91
	max.M	-5,39/5,39	-3,73/3,73	0,20/0,02	8,76	0,40	0,02	*)	0,40
2	links	-14,00/14,00	-6,73/6,73	4,37/0,28	19,78	0,91	0,35	*)	0,91
	rechts	-5,12/5,12	-2,73/2,73	2,14/0,21	7,51	0,34	0,17	*)	0,34
	max.M	-8,43/8,43	-2,16/2,16	2,20/0,08	10,01	0,46	0,17	*)	0,46

Kragarme: [kN/cm²] *) nicht erforderlich			$\sigma_{Rd} = 21.82 \text{ kN/cm}^2$ $\tau_{Rd} = 12.60 \text{ kN/cm}^2$ $\sigma_{VRd} = 24.00 \text{ kN/cm}^2$					
Kragarm	σo/ σu	σl / σr	τz/ τy	σ٧	ησ [-]	ητ [-]	ησν [-]	ηmax [-]
links kein Kragarm								
rechts	-5,12/5,12	-2,73/2,73	1,64/0,15	7,51	0,34	0,13	*)	0,00

Nachweis b/t: (Nachweis Beulsicherheit nach DIN 18800)

Flansch: grenz(b/t) = 16,12 >= vorh(b/t) = 4,69 --> kein Beulnachweis nach DIN 18800, Teil 3 erforderlich! Steg: <math>grenz(b/t) = 166,03 >= vorh(b/t) = 13,00 --> kein Beulnachweis nach DIN 18800, Teil 3 erforderlich!

Nachweis Biegedrillknicken: (DIN 18800) - je Träger

✓ Lastangriff an Trägerunterkante

☑ Druckgurt ist an den Lagern gehalten

✓ MKi,y,d wird bei Trägerhöhen h <= 600 mm vereinfacht ermittelt (sichere Seite)

 \checkmark \(\zeta \) wird vom Programm ermittelt

Felder: (c = Abstand Halterungen)

Feld Nr.	vorh.c [cm]	ζ [-]	MKi,y,d [kNm]	λм [-]	κ _M [-]	ky [-]	kz [-]	η [-]
1	600,0	3,58	85,04	0,95	0,79	1,00	1,00	0,39
2	500,0	1,41	102,05	0,87	0,85	1,00	1,00	0,46

Projekt: Neubau eines Musterhauses in 35710 Musterbach Position: 01



Ingenieurbüro für Musterbauten

Dipl.-Ing. Moritz Mustermann; Musterstraße 13; 35716 Musterstadt

Kragarme:

Kragarm	MKi,y,d [kNm]	λΜ [-]	км [-]	ky [-]	kz [-]	η [-]
rechts	4083,90	0,14	1,00	1,00	1,00	0,29

Verformungen - je Träger:

Felder:

Feld Nr.	max.f,res [cm]	entspricht
1	0,64	L / 939,45
2	0,73	L / 682,34

Kragarme:

Kragarm	max.f,res [cm]	entspricht	
links kein Kragarm			
rechts	0,54	L / 277,39	

Brandschutz:

Keine Brandschutzanforderung für den Träger vorgesehen!

Korrosionsschutz:

Der Träger ist gemäß den Witterungsanforderungen gegen Korrosion zu schützen, jedoch mindestens einmal mit Grundierung zu beschichten!

Position: 01

Projekt: Neubau eines Musterhauses in 35710 Musterbach